



PROFESSIONAL LIGHTING MADE IN ITALY

ARTICOLO ITEM ARTICLE ARTIKEL ARTICULO ARTIKEL ARTIGO	TENSIONE VOLTAGE TENSION SPANNUNG TENSION SPANNING TENSÃO	TIPO E POTENZA DI LAMPADA TYPE AND POWER OF BULB TYPE ET PIUSSANCE DE L'AMPOULE TYP UND LAMPENSTÄRKE TIPO E POTENCIA DE LA LAMPARA LAMPTYPE EN VERMOGEN TIPO E POTÉNCIA DE LÂMPADA	DIAMETRO DEL FORO DIAMETER OF THE HOLE DIAMETRE DU TROU LOCHDURCHMESSER DIAMETRO DEL ORIFICIO Ø VAN DE OPENING DIAMETRO DO FURO	PROFONDITÀ INCASSO HEIGHT PROFONDEUR ENCASTREMENT EINBAUTIEFE PROFUNDIDAD ENCASTRE HOOGTE PROFOUNDADE DE ENCAIXE
221-31	1400 mA	LED 32 W	245 mm	205 mm

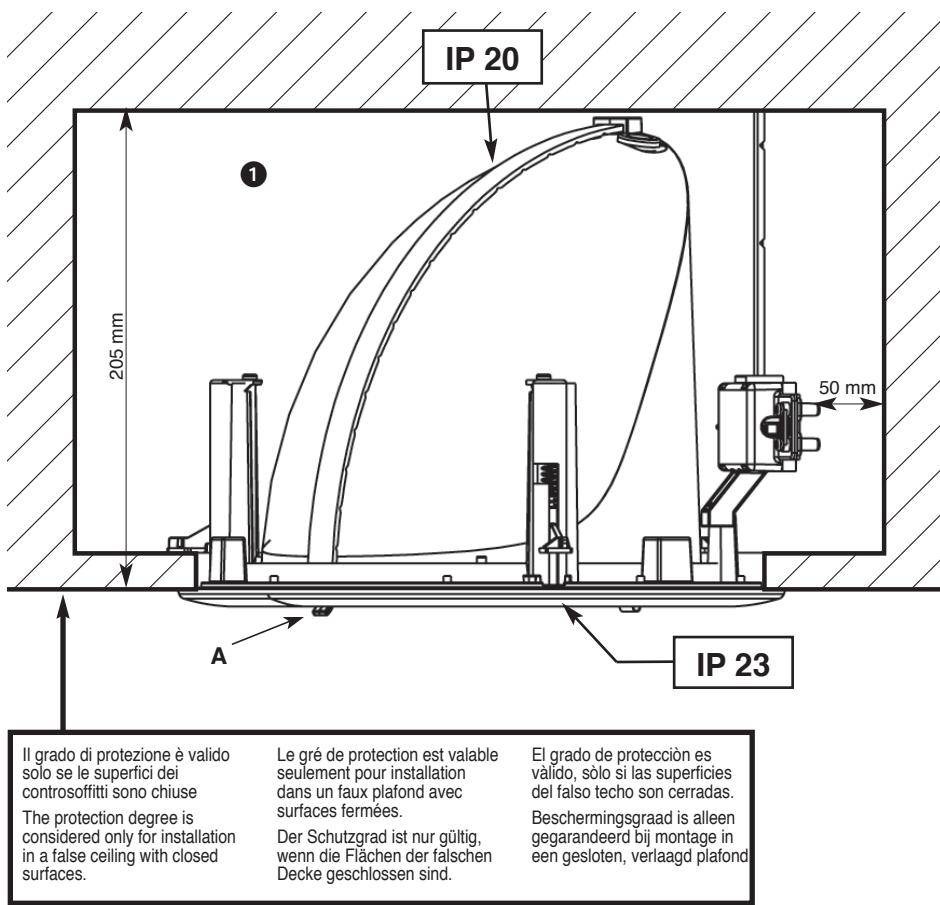

Il simbolo indica che l'apparecchio può essere montato con la sua parte più alta a contatto della superficie del vano d'incasso
The marking shows that the top part of the fixture can be in touch with the inside surface.
Le symbole indique que l'appareil peut être monté avec sa partie plus haute en contact direct avec la surface intérieure du plafond.
Das Symbol zeigt an, daß das Apparat direkt in Berührung mit der Decke kommen kann.
El simbolo indica que el aparato puede ser aplicado con su parte mas alta en contacto con la superficie del empotable.
Het symbool geeft aan dat de bovenzijde van het toestel in aanraking mag komen met de binnenwand.




Sostituire gli schermi di protezione danneggiati con pezzi originali.
Replace any cracked protective shield only with original specific parts.
Remplacer les verres de protection endommagés seulement par des accessoires spécifiques.
ersetzen Sie beschädigte Schützgläser nur durch Originalersatzteile.
Sustituir las pantallas protectivas estropeadas solo por piezas originales específicas.
Vervang beschadigde beschermglazen alleen door originele onderdelen.
Substituir as proteções estragadas so com peças originais



L'apparecchio non deve, in alcuna circostanza, essere coperto con materiale isolante o similare.
Never cover the luminaire with any kind of insulating material.
L'appareil ne doit jamais être couvert par aucun type de matériel isolateur.
Der Strahler darf unten keinem Umstand mit Isolierstoff oder ähnlichem Stoff bedeckt werden.
El aparato no debe en ninguna circunstancia estar cubierto con material aislador o similar.
Het apparaat mag onder geen enkel beding bedekt zijn door isolerend of gelijksortig materiaal.
O aparelho não deve absolutamente ser coberto com material isolante ou parecido.
Urządzenie w żadnych okolicznościach nie może być zakryte materiałem izolującym lub podobnym.

Gruppo di Rischio 1 secondo norma EN 62471: 2008
Risk Group 1 in accordance with EN 62471: 2008
Groupe de Risque 1 selon la Norme EN 62471:2008
Gefahrgruppe 1 nach der Norm EN 62471:2008
Grupo de riesgo 1 según la Norma EN 62471:2008
Risico groep 1 in conformiteit Richtlijn EN 62471: 2008
Grupo de risco 1 de acordo com norma EN 62471: 2008
Ryzyko Grupa 1 zgodnie z EN 62471: 2008

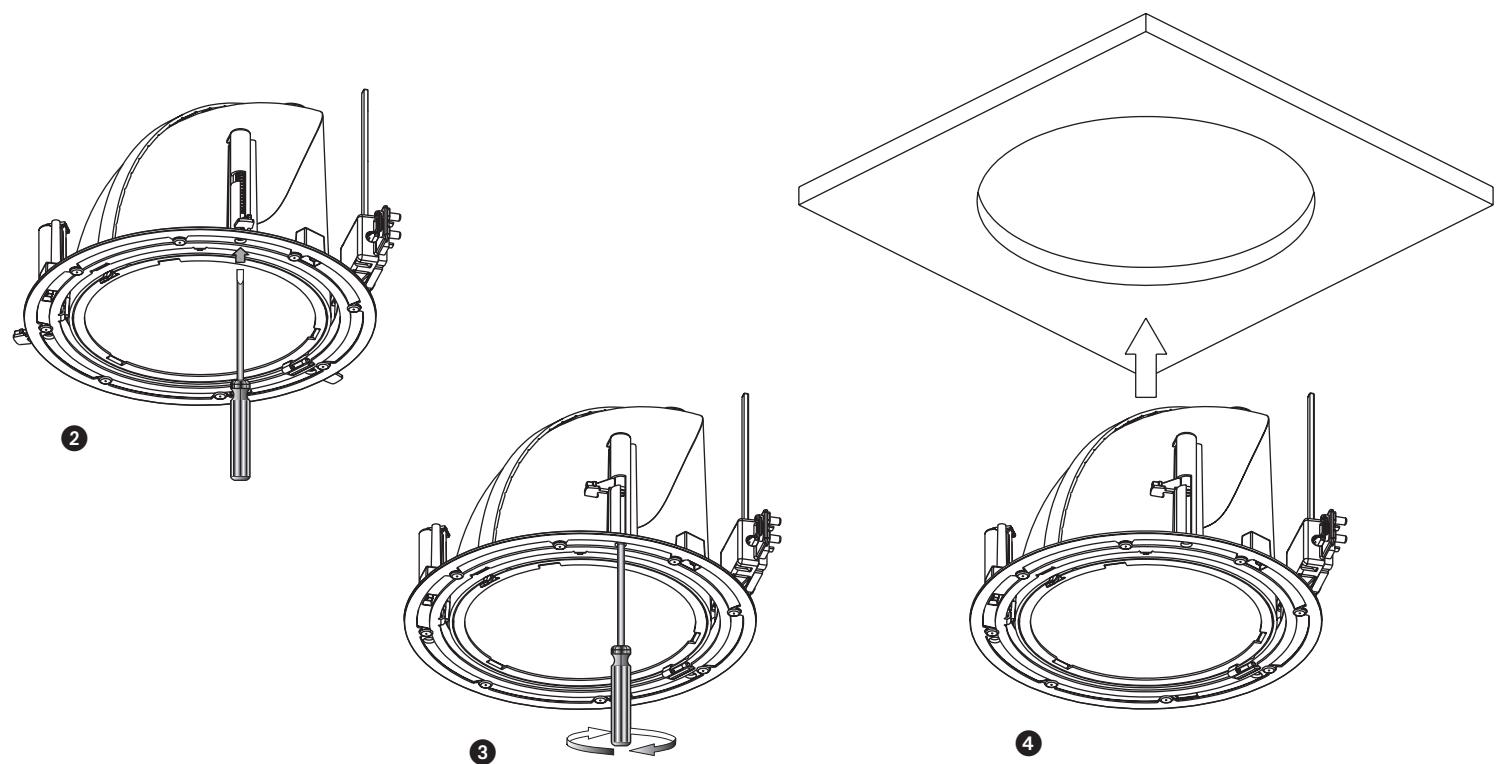

I**MONTAGGIO**

All'interno del controsoffitto si deve assicurare un minimo di 50 mm d'aria tra l'ingombro massimo del faretre e le pareti verticali come da figura ①.

Inserire l'apparecchio seguendo le indicazioni di figura ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨.

Fissare la staffa distanziatore inserendola nei fori come da figura ⑤.

Mantenere i cavi d'alimentazione lontani dalla parabola.

ATTENZIONE!

Collegamento fig. ⑦ ⑧ ⑨.

Utilizzare un trasformatore di sicurezza per LED a corrente costante:

- 1400 mA 32W

MANUTENZIONE

Per sostituire la lampadina prima togliere tensione poi rimuovere l'anello, come la figura 1-A / 6A.

N.B.: L'apparecchio non deve, in alcuna circostanza, essere coperto con materiale isolante o simile.

UK**ASSEMBLY**

Keep a min. 50 mm. distance between the max. overall dimensions of the fixture and the inner surfaces inside the false ceiling, as from the picture ①.

Install the fitting following the instructions for pictures ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨.

Secure the spacer inserting it into the holes, as from the picture ⑤.

Keep all cables far from the reflector.

WARNING!

Connection pic. ⑦ ⑧ ⑨.

Use a safety transformer for LED constant current:

- 1400 mA 32W

MAINTENANCE

To replace the bulb, switch off and then take off the ring, as from the picture 1-A / 6A.

N.B.: Never cover the luminaire with any kind of insulating material.

F**INSTALLATION**

A l'intérieur du faux plafond on doit assurer min. 50 mm. de distance entre les dimensions max. du spot et les surfaces verticales comme dans la fig. ①.

Insérer l'appareil, suivant les indications des figures ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨.

Fixer l'étrier distanciel, en l'insérant dans les trous comme dans la figure ⑤.

Garder les câbles d'alimentation loin du réflecteur.

ATTENTION!

Connection fig. ⑦ ⑧ ⑨.

Utiliser un transformateur de sécurité pour LED à courant constant:

- 1400 mA 32W

ENTRETIEN

Pour remplacer l'ampoule, couper le courant d'abord et après enlever l'anneau comme de la fig. 1-A / 6A.

N.B.: L'appareil ne doit jamais être couvert par aucun type de matériel isolateur.

D**MONTAGE**

Innerhalb der Hängedecke muß man mindestens 50 mm. Entfernung zwischen den Außenmaßen des Spots und der senkrechten Wände versichern, wie aus Bild ①.

Montieren Sie die Einbauleuchte nach der Anleitungen von Bild ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨.

Befestigen Sie den Bügel, indem Sie ihn in die Löcher wie aus Bild einstecken ⑤.

Halten Sie die Speisungskabel vom Reflektor entfernt.

AUFGEPAFT!

Verbinden fig. ⑦ ⑧ ⑨.

Verwenden Sie einen Sicherheits-Transformator für LED-Konstantstrom:

- 1400 mA 32W

E**MONTAJE**

En el interior del techo debe asegurarse un mínimo de 50 mm. de aire entre el aparato y las paredes verticales como en la figura ①.

Encajar el aparato siguiendo las indicaciones de la figura ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨.

Fijar separador de plastico en el agujero como indica la fig. ⑤.

Mantener los cables de alimentación lejos de la pantalla.

ATENCION!

Coliegamento fig. ⑦ ⑧ ⑨.

Utilice un transformador de seguridad para el LED de corriente constante:

- 1400 mA 32W

MANUTENCION

Para reemplazar la bombilla, antes quitar la corriente, luego retirar el anillo como en la figura 1-A / 6A.

N.B.: El aparato no debe en ninguna circunstancia estar cubierto con material aislador o similar.

